

01-000'00'1000'0

Перв. прим.

Справ. N


Подл. и дата

Изм. N дудл.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Изм. подл.

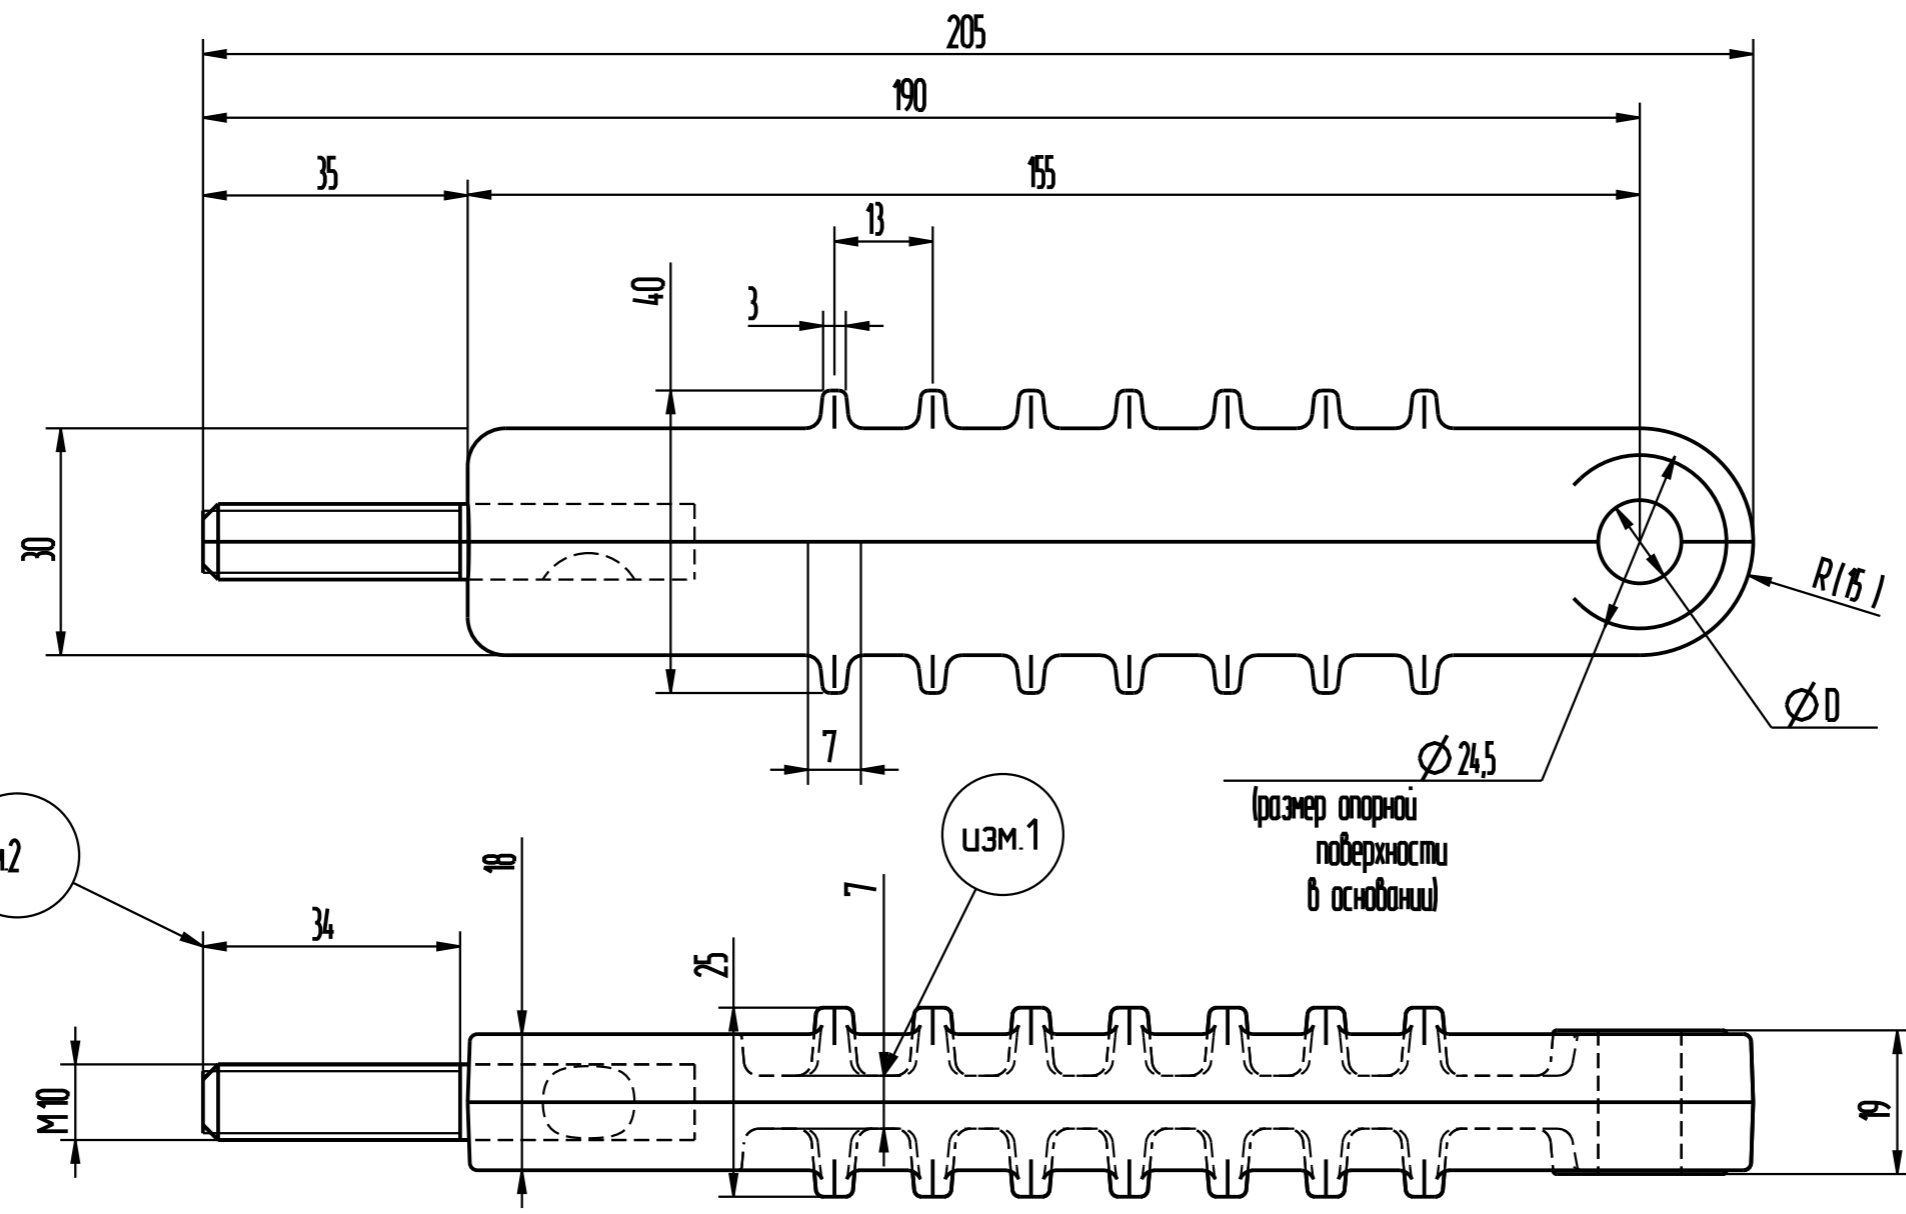

(размер опорной поверхности в основании)
 $\phi 24,5$

Длина пути утечки L=240 мм

Обозначение	Краткое наименование	D, мм
D.0001.00.000-10	Изолятор ИТГП вариант 10	11,000
D.0001.00.000-10.01	Изолятор ИТГП вариант 10.01	9,200
D.0001.00.000-10.02	Изолятор ИТГП вариант 10.02	8,500

2				27.05.14
Изм.	Лист	N докум.	Подл.	Дата
Разраб.	Клоков			
Проб.				
Т.контр.				
Н. сек.				
Н.контр.				
Утв.				

D.0001.00.000-10 В0			
Изолятор ИТГП вариант 10	Лист	Масса	Масштаб
	1	0,129	1:1
	Лист	1	Листов
			1